



**SYNDICAT DES EAUX
LOIRE LIGNON
SERVICE SPANC**
19 Route de Monistrol - BP 49
43600 SAINTE-SIGOLENE
Tel. : 04 71 61 22 97 / Fax: 04 71 66 18 68

DIAGNOSTIC D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF COMPTE-RENDU

Commune de : **RAUCOULES**

N° Dossier : **DG11M0032NCMS**

Adresse de la propriété : **LA DETOURBE 43290 RAUCOULES**

Date de la visite : **30/09/2015**

Nom du technicien : **Emmanuel SALGADO**

Personnes rencontrées : **DORADO JEAN**

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

NOM / Prénom : **DORADO JEAN**

Adresse (si différente de la propriété) :

Téléphone :

IDENTIFICATION DE L'OCCUPANT DE L'HABITATION

NOM / Prénom : **DORADO JEAN**

Téléphone : **0477890880**

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'HABITATION

Type d'habitation : **Habitation**

N° de parcelle : **E 868**

Superficie totale : **1542,00 m²**

Année de construction de l'habitation : **2007**

Nombre de pièces : **4** - Nombre de chambres : **2**

Résidence : **Principale**

Existence d'un captage d'eau à moins de 35 m des ouvrages ? **NON**

Est-il destiné à la consommation humaine ?

L'habitation sert-elle à une activité professionnelle ? **NON**

Si oui, laquelle ?

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT EXISTANT

Date de la réalisation de l'assainissement : **2007 -**

COLLECTE DES EAUX USEES (en amont de la fosse) :

- Les eaux usées et les eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? **OUI**
- Type de collecte des eaux pluviales : **Réseau de surface**
- Nature du regard de collecte, (si présent) ? **PVC**
- Bilan fonctionnement : **Pas de dysfonctionnement constaté**

PRETRAITEMENT :

- Les eaux ménagères et les eaux vannes sont-elles collectées séparément ? **NON**
 - Eaux ménagères :
 - ✓ Type prétraitement 1 : **Fosse toutes eaux**
 - ✓ Type prétraitement 2 :
 - Eaux vannes :
 - ✓ Type prétraitement 1 : **Fosse toutes eaux**
 - ✓ Type prétraitement 2 :
 - Niveau de boues :
Niveau supérieur à 25 %
- Bilan fonctionnement : **Pas de dysfonctionnement constaté**
- Observations :

VIDANGE :

- Date de la dernière vidange : **/ /**

TRAITEMENT :

- Les eaux ménagères et les eaux vannes sont-elles collectées séparément ? **NON**
 - ✓ Type traitement eaux usées : **Tranchées d'épandage**

Superficie de la réalisation : **200,00 m²**

- Bilan fonctionnement : **Pas de dysfonctionnement constaté**
- Observations : **REGARD DE BOUCLAGE SEC AU MOMENT**

DISPERSION DES EAUX TRAITEES :

- Dispersion séparée des eaux vannes et des eaux ménagères :
 - ✓ Type d'infiltration eaux ménagères :
 - ✓ Type d'infiltration eaux vannes :
- Bilan fonctionnement :
- Observations :

VENTILATION DES OUVRAGES :

- Ventilation des dispositifs de prétraitement :
 - ✓ Ventilation primaire : OUI
 - ✓ Ventilation secondaire "piquée" en sortie de fosse : OUI
 - ✓ Ventilation de l'épandage : NON
 - ✓ Odeurs : NON

AMENAGEMENT DU TERRAIN :

- Le dispositif de traitement est-il positionné à moins de :
 - ✓ 5 m de l'habitation NON
 - ✓ 3 m de tout arbre NON
 - ✓ 3 m des limites de propriété NON
 - ✓ 35 m d'un captage NON
- Circulation de véhicules : NON

COMPTE RENDU DE VISITE :

L'utilisateur est-il satisfait du système d'ANC ? : OUI

Commentaires :

AVIS GENERAL DU SPANC

FILIERE D'ASSAINISSEMENT INSTALLEE : CONFORME

Travaux urgents :

Travaux à envisager :

Entretien : **VIDANGE DE LA FOSSE LORSQUE LE NIVEAU DE BOUES EST SUPERIEUR A 50%
NETTOYAGE DU PREFILTRE 2 FOIS PAR AN**

Ce diagnostic est réalisé dans le cadre d'un contrôle de fonctionnement de dispositif. Certains faits mentionnés dans ce document sont basés sur les dires du propriétaire de l'installation et n'ont pas pu être vérifiés.


Le Syndicat des Eaux Loire Lignon décline toutes responsabilités si des informations erronées ont été fournies par le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble.

Sainte-Sigolène, le 30/09/2015

Signature du Directeur

Eric CHEVALIER
SYNDICAT LOIRE LIGNON
Service SPANC
19 Rte de Monistrol - B.P 49
43600 SAINTE SIGOLENE
Tél. 04 71 61 22 97 - Fax 04 71 66 18 68

Schéma des installations d'Assainissement Individuel de M. DORADO Jean

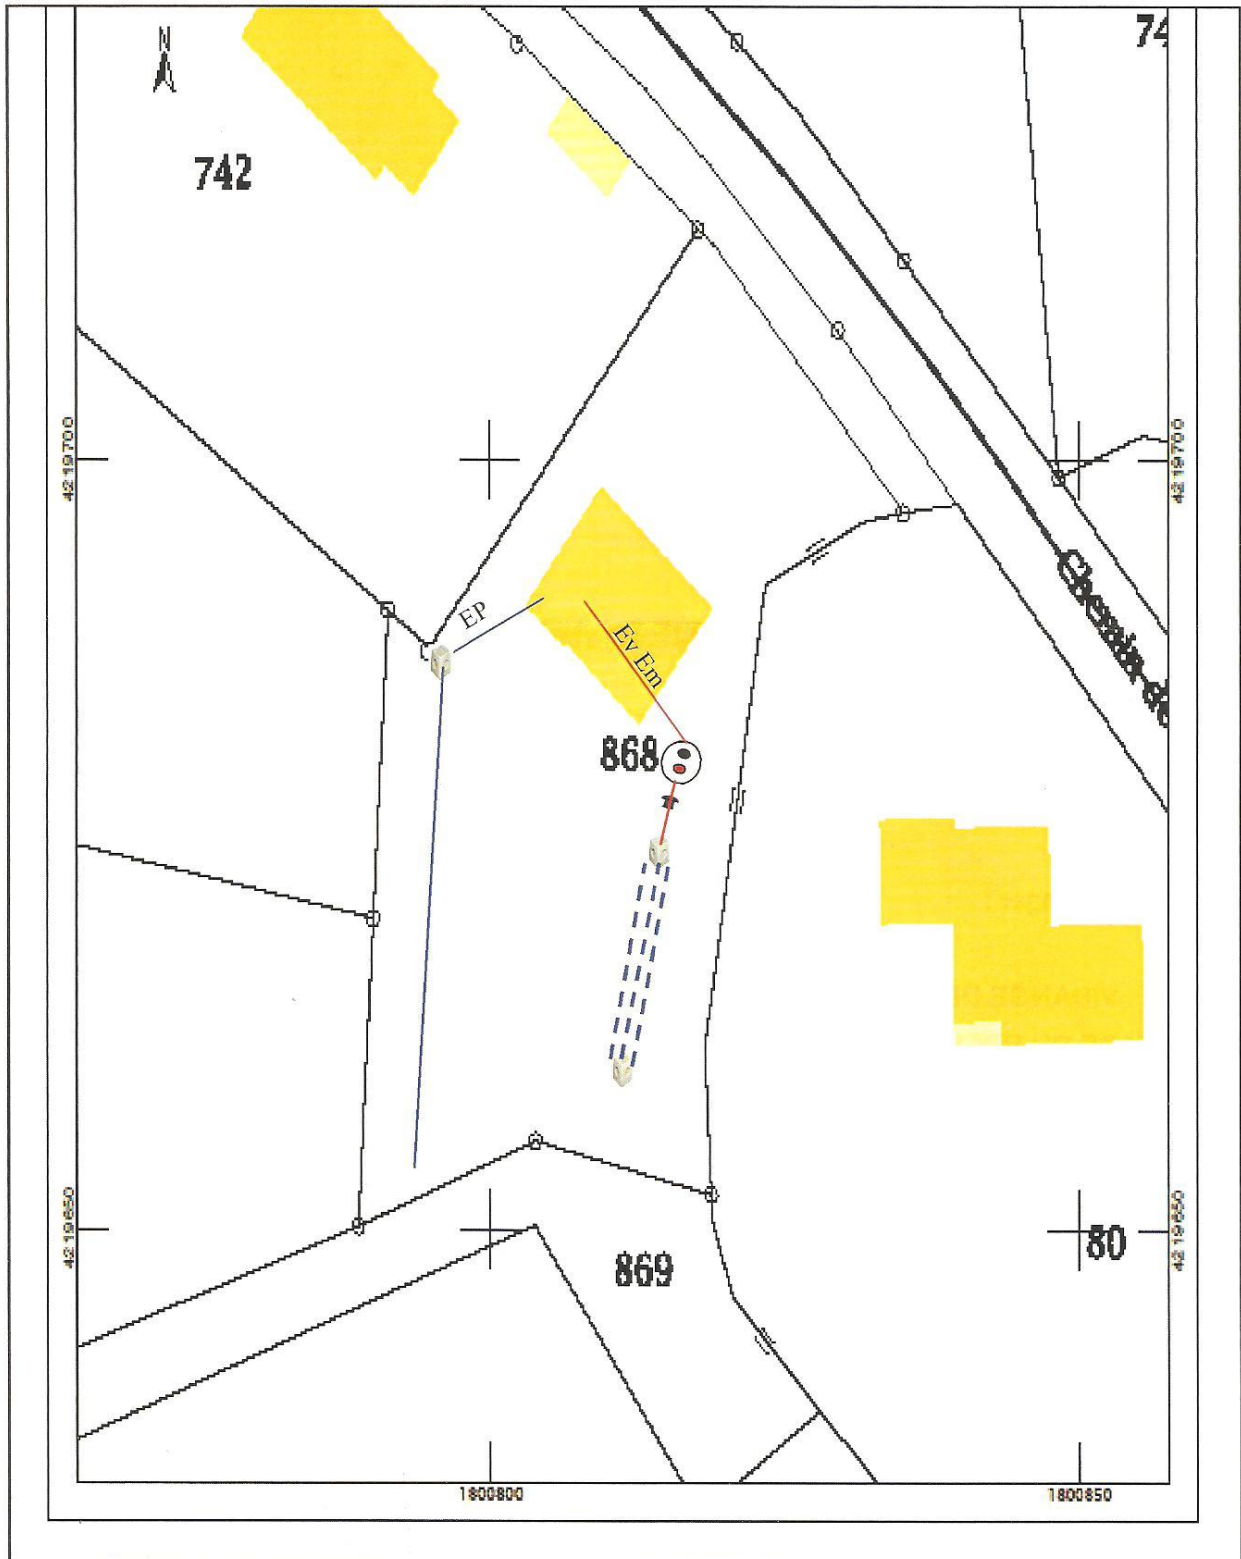

SERVICE SPANC

Syndicat des Eaux
Loire Lignon



19 Route de Monistrol - BP 49
43600 SAINTE SIGOLENE
Tél: 04.71.61.22.97 - Fax: 04.71.66.18.68
assainissement@sell43.fr

QUELQUES CONSEILS UTILES

Pour un obtenir un assainissement autonome de qualité, vous devez entretenir régulièrement votre installation afin d'assurer un traitement efficace, d'éviter les nuisances et allonger la durée de vie de votre équipement

Quelques règles




























..... D'UTILISATION

- Ne pas raccorder les eaux pluviales au dispositif d'assainissement
- Ne jamais déverser
 - De liquides corrosifs : white-spirit, acide, soude...
 - Les huiles de fritures, de vidange.....
 - De produits solides (plastiques ou déchets de cuisines..)
 - La peinture
 - Les médicaments : sirop, comprimés, poudre.....
 - Les objets susceptibles de boucher les canalisations

..... D'ENTRETIEN

- Maintenir accessible l'ensemble des regards de visite du dispositif d'assainissement non collectif
- S'abstenir de toute culture sur la surface de traitement
- Interdire la circulation de véhicules et le stockage de charges lourdes
- Faire vidanger la fosse par une entreprise spécialisée dès que la hauteur de boue dans la fosse est supérieure à 50%
- S'assurer du bon fonctionnement et de l'entretien des équipements complémentaires (bac à graisse ou pré filtre)
- Procéder au nettoyage du bac dégraisseur (2 fois par an minimum)
- Le système doit rester perméable à l'air et à l'eau

LEGENDE:

	Talus		Fossé		Mur		Arbre ou arbuste
	Sens de la pente		Regard bouclage/ répartition accessible		Puits perdu		Puits ou forage
	Fosse septique		Regard bouclage/ répartition inaccessible	<u>EM</u>	Eaux usées	<u>EV</u>	Eaux usées
	Fosse septique inaccessible		Ventilation fosse	<u>EP</u>	Eaux pluviales		Drain agricole
	Fosse toutes eaux		Regard accessible		Epan drain		Rejet direct
	Fosse toutes eaux inaccessible		Regard inaccessible		Filtre compact		Drain de ventilation
	Bac à graisses		Microstation		Filtre à Sable		
	Préfiltre indépendant		Réseau d'assainissement collectif				
	Fosse étanche						

SERVICE SPANC

Syndicat des Eaux
Loire Lignon



19 Route de Monistrol - BP 49
43600 SAINTE SIGOLENE
Tél: 04.71.61.22.97 - Fax: 04.71.66.18.68
assainissement@sell43.fr